



---

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

---

**СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ  
ГОСТ 21.401-88**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР  
Москва

---

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

---

**Система проектной документации для строительства  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
Основные требования к рабочим чертежам  
System of design documents for construction.  
Production technology. Main requirements for working drawings**

**ГОСТ  
21.401-88**

---

Дата введения **01.07.88**

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей технологии производства всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Рабочие чертежи технологии производства выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

**1.2.** В состав рабочих чертежей технологии производства включают:  
рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ);

задание на разработку детализованных чертежей технологических блоков, собираемых организациями, осуществляющими монтаж (далее - задание на разработку технологических блоков);

чертежи специальных технологических трубопроводов;  
исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73, если эти требования не разработаны в рабочем проекте (проекте).

**1.3.** В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТХ включают:

общие данные по рабочим чертежам;  
схему соединений (монтажную);  
чертежи расположения оборудования и трубопроводов;  
ведомость трубопроводов.

К основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ составляют:  
ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80;  
спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110-82;  
ведомость объемов монтажных работ по ГОСТ 21.111-84.

**1.4.** Основные комплекты рабочих чертежей выполняют на каждый технологический узел в соответствии с проектом организации строительства с присвоением им обозначений, включающих марку чертежа ТХ и порядковый номер, например, ТХ1, ТХ2 и т. д.

**1.5.** На схемах и чертежах изображают:

оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями;

блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах - по наружному контуру сплошной основной линией;

трассы специальных трубопроводов - сплошной толстой основной линией;

строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний - сплошной тонкой линией.

Обозначения должны быть одинаковыми во всех текстовых и графических документах основного комплекта.

**1.6.** Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

## **2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ**

**2.1.** В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТХ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают схему расположения технологических узлов.

При наличии ТХ1, ТХ2 и т. д. схему размещают на листах общих данных марки ТХ1.

На схеме указывают:

границы и номера каждого технологического узла;

вводы и выходы основных трубопроводов с обозначением трубопроводов и с привязкой их к координационным осям зданий (сооружений). Допускается для групповых вводов и выводов привязку выполнять только к осям крайних трубопроводов или осям подводящих эстакад.

К схеме приводят ведомость технологических узлов по форме 1, графы которой заполняют в соответствии с их наименованием.

### **Ведомость технологических узлов**

Номер узла по схеме	Наименование технологического узла	Категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности	Степень огнестойкости здания	Класс помещения и наружных установок по ПУЭ	Группа процессов по санитарной характеристике
20	40	30	20	30	45
185					

Пример оформления схемы и ведомости приведен в [приложении 2](#).

**2.2.** В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным [ГОСТ 21.102-79](#), приводят:

- характеристику трубопроводов ([форма 2](#));
- указания о хранении оборудования и элементов специальных технологических трубопроводов, требующих укрытия;
- технические указания, соблюдение которых обязательно при монтаже оборудования.

### Характеристика трубопроводов

Обозначение	Наименование транспортируемого продукта	Категория трубопровода	Рабочие условия трубопровода		Испытание	Давление испытания, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Дополнительные указания
			Температура, °С	Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )			
20	25	15	15	15	15	15	65
185							

**2.2.1.** В [форме 2](#) указывают:

в графе «Обозначения» - обозначение трубопровода по схеме соединений (монтажной), выполняемой в соответствии с [разд. 3](#);

в графе «Наименование транспортируемого продукта» - наименование или номер транспортируемого продукта;

в графе «Категория трубопроводов» - категорию и группу трубопровода в соответствии с действующими нормативными документами;

в графе «Испытание» - вид (прочность, герметичность) и способ (гидравлический, пневматический) испытания;

в графе «Дополнительные указания» - дополнительные указания по испытанию (при испытании на герметичность - время испытания и величину падения давления), требования к внутренней поверхности трубопровода после испытания (продувка, очистка и дополнительная обработка).

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

**2.3.** В ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел «Прилагаемые документы») в дополнение к данным, предусмотренным [ГОСТ](#)

21.102-79, записывают задания на разработку технологических блоков, чертежи специальных технологических трубопроводов, исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73.

### **3. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (монтажная)**

**3.1.** Схему соединений (монтажную) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также ГОСТ 2.701-84.

**3.2.** На схеме указывают:

оборудование. При трех или более одинаковых машинах или аппаратах с аналогичной обвязкой трубопроводами на схеме указывают только одну машину или аппарат с линиями и обозначением их количества и последовательности соединения;

блоки без указания составных частей и связей между ними;

трубопроводы и их элементы;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования и трубопроводов в соответствии со спецификацией к чертежам расположения оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода ( $D_y$ ) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта;

наименование транспортируемого продукта и его параметра на вводах и выводах трубопроводов;

величину давления, на которую должны быть отрегулированы предохранительные клапаны.

Все буквенно-цифровые обозначения оборудования, трубопроводов и их элементов наносят на полках линии-выноски. Допускается:

обозначения оборудования наносить в контуре упрощенного графического изображения;

обозначения трубопроводов наносить над линиями, либо в разрывах линий трубопроводов.

Пример оформления схемы приведен в приложении 3.

**3.3.** Схемы допускается выполнять:

на листах чертежа расположения оборудования и трубопроводов;

совмещенными со схемами автоматизации технологических процессов производства;

при сложных трубопроводных системах - отдельно для групп трубопроводов по их назначению;

без перечня элементов к схеме.

### **4. ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ**

**4.1.** Чертежи расположения оборудования и трубопроводов (далее - чертежи расположения) выполняют в соответствии со схемой соединения.

**4.2.** В состав чертежей расположения включают планы, разрезы, сечения, фрагменты планов и разрезов, узлы, достаточные для подготовки и производства монтажных работ.

**4.3.** Планы и разрезы чертежей расположения выполняют в масштабе 1 : 50, 1 : 100 или 1 : 200, фрагменты планов и разрезов - в масштабе 1 : 50, узлы - в масштабе 1 : 10, 1 : 25.

**4.4.** На чертежах расположения указывают и обозначают:

оборудование;

блоки;

трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;

трассы специальных технологических трубопроводов;

каналы и лотки для прокладки трубопроводов;

места обслуживания оборудования, при необходимости;

координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;

места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;

величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;

привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода ( $D_y$ ) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта на вводах, выводах и разветвлениях;

допустимые монтажные нагрузки на крановые пути и монорельсы, а также на перекрытия и строительные конструкции, которые могут быть использованы для монтажа оборудования.

**4.5.** К чертежам расположения выполняют спецификации по форме 1 ГОСТ 21.104-79. В спецификацию включают оборудование и участки трубопроводов. Состав участков трубопроводов указывают в ведомости трубопроводов.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа расположения и спецификации к нему приведен в приложении 4.

## 5. ВЕДОМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

**5.1.** Ведомость трубопроводов выполняют по форме 3.

На каждый участок трубопровода, обозначенный на чертеже расположения номером позиции, в ведомость записывают все элементы трубопроводов, находящиеся в границе участка.

### Ведомость трубопроводов

Ф о р м а 3

Наименование	Ед ниц изм	Все го	Кол на участок трубопровода					

60      15      15      15 × n

**5.2.** В ведомости указывают:

в графе «Наименование» - наименование элементов трубопроводов и их обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией или указанием номера чертежа элемента трубопровода;

в графе «Всего» - общее количество элементов трубопроводов по всем позициям, указанным в ведомости трубопроводов.

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости трубопроводов приведен в приложении 5.

### **5.3. Допускается:**

ведомость трубопроводов, составленную на ЭВМ, выполнять по форме машинно-ориентированных документов;

совмещать ведомость трубопроводов и характеристики трубопроводов;

при большом количестве трубопроводов на проектируемом объекте выполнять ведомость трубопроводов в составе рабочей документации в виде отдельного документа (по форме 3 или форме машинно-ориентировочного документа) с присвоением ему самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта и (через точку) шифра ВТ.

В этом случае ведомость трубопроводов записывают в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.

## **6. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА**

**6.1.** Задание на разработку/ технологического блока должно содержать чертеж блока и ведомость трубопроводов (разд. 5) в составе блока.

**6.2.** На чертеже блока приводят и указывают:

схему соединения (монтажную) блока, выполненную в соответствии с требованиями, приведенными в п. 3.2. Наименование транспортируемого продукта и его параметры на вводах и выводах в блок указывают в характеристике трубопроводов. Схему располагают на первом листе чертежа блока;

машины, аппараты, трубопроводы и их элементы, опорные конструкции;

составные части блоков, объединенные в поставочные и монтажные узлы на опорных конструкциях;

планы, разрезы, сечения, необходимые для разработки детализировочных чертежей трубопроводов и опорных конструкций, а также сборки блока;

характеристику трубопроводов по форме 2;

позиционное обозначение составных частей блока;

решения по креплению блока к несущим строительным конструкциям;

размеры, определяющие положение составных частей блока;

особые требования, не приведенные в общих данных основного комплекта рабочих чертежей, в части транспортирования и хранения, изготовления, испытания и монтажа блока, другие необходимые требования;

буквенные обозначения входа и выхода трубопроводов.

Пример оформления чертежа блока приведен в приложении 6.

**6.3.** На каждый блок составляют спецификацию по форме 1 ГОСТ 21.104-79 с учетом следующих дополнительных требований:

Графу «Масса ед., кг» заполняют для оборудования.

Составные части блока записывают в спецификации в следующем порядке.

1) Документация. В графе «Наименование» указывают наименование документа, а в графе «Обозначение» - его номер.

2) Оборудование. В графе «Наименование» указывают наименование машин или аппарата, а в графе «Обозначение» - нормативно-технический документ или номер чертежа.

3) Опорные конструкции блока. В графе «Наименование» указывают наименование конструкции, а в графе «Обозначение» - номер чертежа или типового проекта.

4) Заимствованные (ранее разработанные) узлы, входящие в состав блока. В графе «Наименование» указывают наименование узла, а в графе «Обозначение» - номер чертежа или типового проекта.

5) Трубопроводы. В графе «Наименование» указывают трубопровод с указанием начальной и конечной точки в границах блока.

Пример оформления спецификации блока приведен в приложении 7.

Пример оформления ведомости трубопроводов на блок приведен в приложении 8.

## 7. ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Специальный технологический трубопровод изображают во фронтальной диметрической проекции по ГОСТ 2.317-69.

На чертеже указывают:

позиции элементов трубопроводов;

размеры, необходимые для сборки трубопровода.

Спецификацию к чертежу специального технологического трубопровода выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104-79.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа специального технологического трубопровода приведен в приложении 9.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Справочное

### ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
1. Технологический узел	Конструктивно и технологически обособленная часть объекта строительства, техническая готовность которой позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, производить пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование этой части объекта. Технологические узлы, как правило, выделяют стадии технологического процесса объекта - подготовку сырья, этапы его переработки, выделения конечного продукта, хранение и т. д.
2. Оборудование	Технологические блоки, машины, аппараты, грузоподъемные средства.
3. Технологический блок	Комплекс или сборочная единица* технологического оборудования заданного уровня заводской готовности и производственной технологичности, предназначенные для осуществления основных или вспомогательных технологических процессов. В состав блока включают машины, аппараты, первичные средства контроля и управления, трубопроводы, опорные и обслуживающие конструкции, тепловую изоляцию и химическую защиту. Блоки, как правило, формируют для осуществления теплообменных, массообменных, гидродинамических, химических и биологических процессов. Номенклатура блоков устанавливается ведомственными нормативными документами, согласованными с министерствами, осуществляющими монтажные работы.
4. Технологические трубопроводы	Трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования.
5. Специальные трубопроводы	Технологические трубопроводы стальные с внутренними покрытиями, стальные, работающие под давлением 10 МПа и более, трубопроводы из неметаллических материалов.
6. Участок трубопровода	Часть технологического трубопровода из одного материала, по которому транспортируют вещество с одним давлением и температурой. При определении участка трубопровода в его границах для одного условного прохода должна быть обеспечена идентичность марок арматуры, фланцев, отводов, тройников и переходов.
7. Элементы трубопровода	Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры,


прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства

\* Определение комплекса и сборочной единицы - ГОСТ 2.101-68.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

### Схема технологических узлов

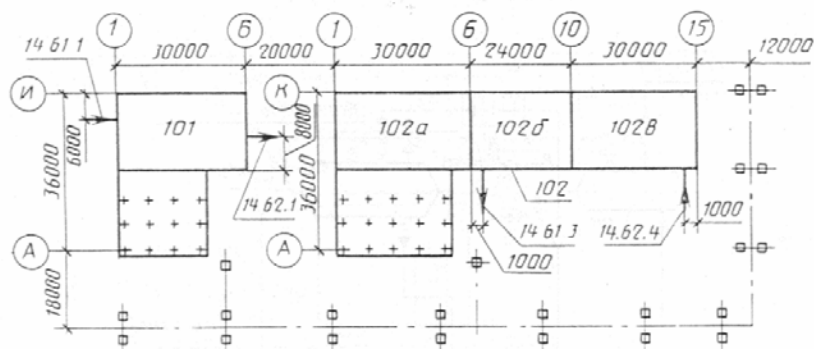

Черт. 1

### Ведомость технологических узлов


Номер узла по схеме	Наименование технологического узла	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности	Степень огнестойкости здания	Класс помещения и наружных установок по ПУЭ	Группа процессов по санитарной характеристике
101	Насосная	В	II	II-II	ШБ
	в т. ч. помещение смазки	А	III	-	II

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

### Схема соединений (монтажная)



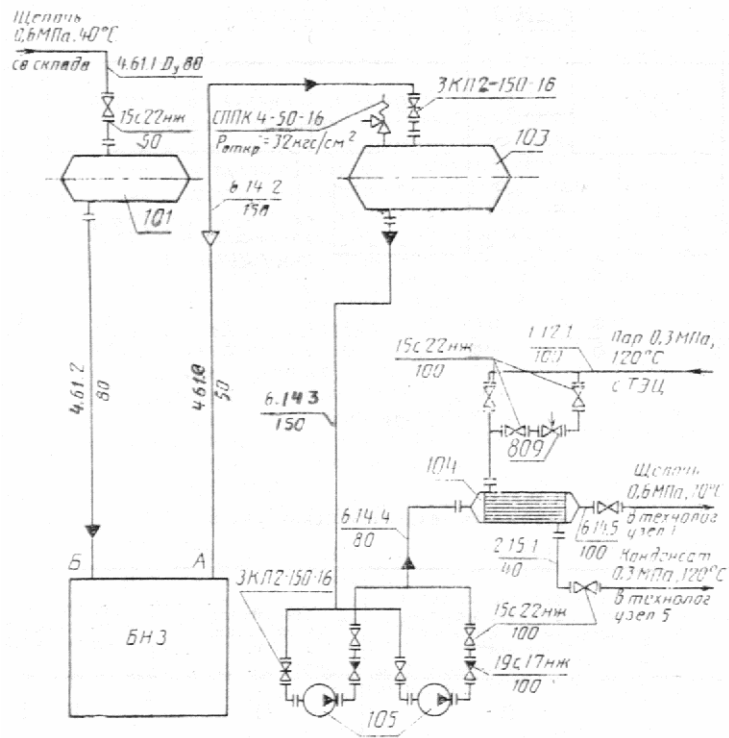


Черт. 2

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**Справочное**

**План на отм. 0.000**

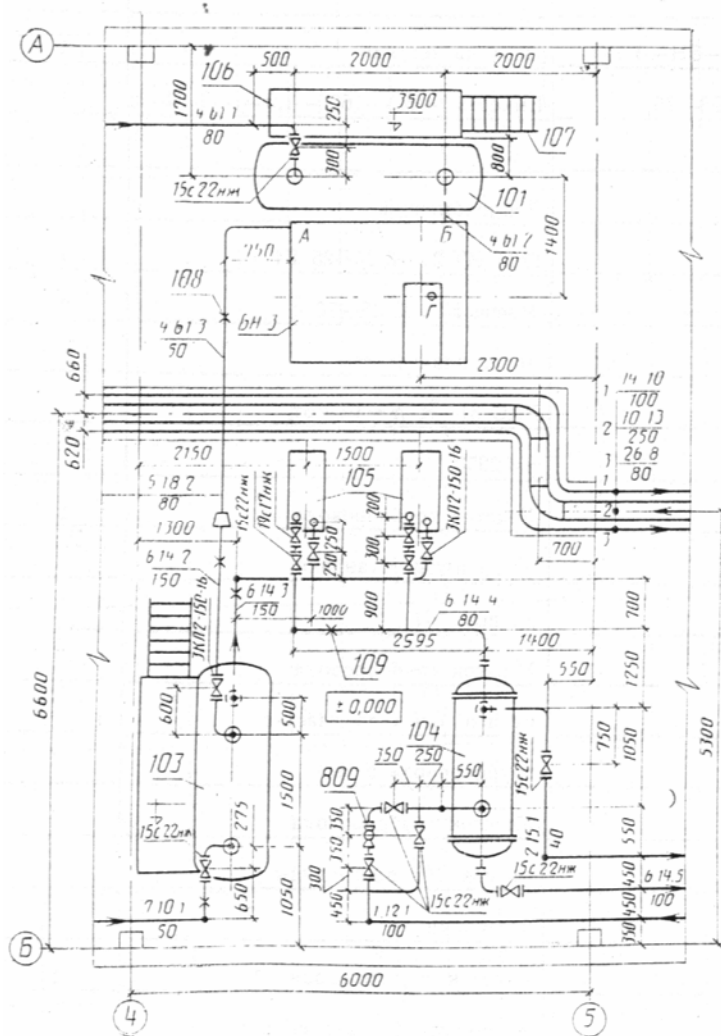

Черт. 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
101	ОСТ 26-02-1496-76	Емкость 1-4,0-1200-1,0-1-2-1-0	1		
БН-3	XXX-XX ТХ.И-БН-3. ВО	Блок нагнетания	1		
103	ОСТ 26-02-1496-76	Емкость 1-6,3-1600-1,0-1-2-1-0	1		
104	НИ 780	Теплообменник			
105	XXX-XX	1200 ИТ-2-16 МЛ25 Г4	1		
		Насос НК 65/35-70 с	2		
		электродвигателем			
		ВАО-81-8, N = 40 кВт,			
		n = 2950			
4.61.1		Участок трубопровода от границы установки до поз. 101	1		
4.61.3		Участок трубопровода от поз. БН-3 до участка трубопровода 5.18.2	1		
7.10.1		Участок трубопровода от поз. 103 до границы установки	1		
6.14.2		Участок трубопровода от участка трубопровода 5.18.2 до поз. 103	1		


**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

**Справочное**

Наименование	Единица изм.	Всего	Кол. на участок трубопровода										
			4.61.1	4.61.3	6.14.2	7.10.1							
Труба	ГОСТ 8732-78 ВСr20 ГОСТ 8731-74												
159×4,5	м	3,0			3,0								
89×3,5	м	2,0	2,0										
57×3,5	м	6,75		4,25		2,5							
Отвод 90° ГОСТ 17375-83:													
159×4,5	шт.	2			2								
89×3,5	шт.	2	2										
57×3,5	шт.	5		2		3							
Переход ГОСТ 17378-83	шт.												
159×4,5-57×3,0		1		1									
Задвижка ЗКЛ2-150-16	шт.	1			1								
Вентиль 15с22нж	шт.												
D <sub>v</sub> 80, P <sub>v</sub> 40		1	1										
D <sub>v</sub> 50, P <sub>v</sub> 40		1				1							
Опора ГОСТ 14911-81	шт.												
ОПП2-100.159		1			1								
ОПП2-100.57		2		1		1							

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

**Справочное**

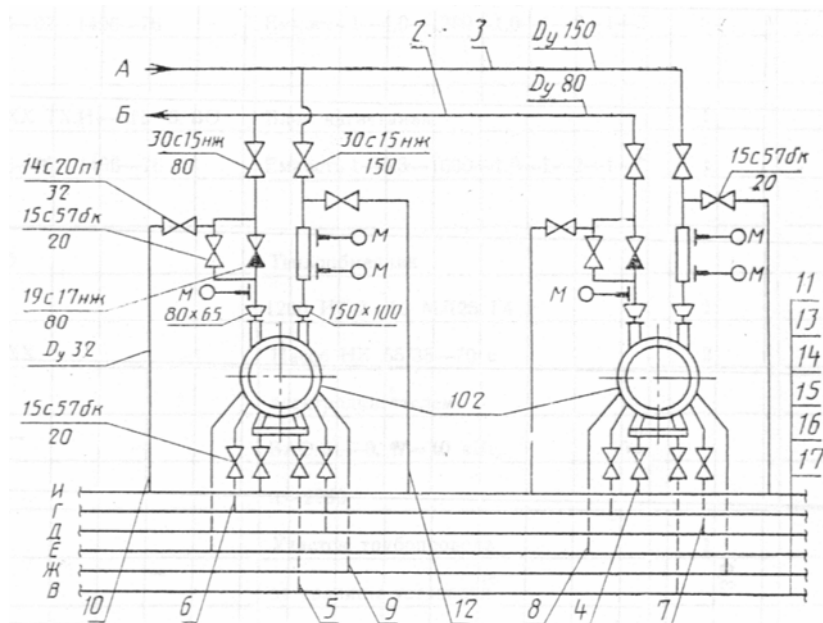


Черт. 4


**Характеристика трубопроводов**

Обозначение	Наименование транспортируемого продукта	Категория трубопровода	Рабочие условия трубопровода		Испытание		Дополнительные указания
			Температура, °С	Давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	Вид	Давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	
3	Кислота	III	43	1,0 (10)	Прочность	1,3 (13)	
2	«	III	43	1,4 (14)	«	1,7 (17)	
17	Охлаждающая жидкость	V	20	0,3 (3)	«	0,5 (5)	
13	То же	V	20	0,3 (3)	«	0,5 (5)	
14	Уплотнительная жидкость	V	40	0,6 (6)	«	0,9 (9)	
15	То же	V	40	0,6 (6)	«	0,9 (9)	
16	Утечки	V	20	0,1 (1)	«	0,2 (2)	
11	Дренаж кислоты	III	43	1,0 (10)	«	1,3 (13)	

**План на отм. 0.000**

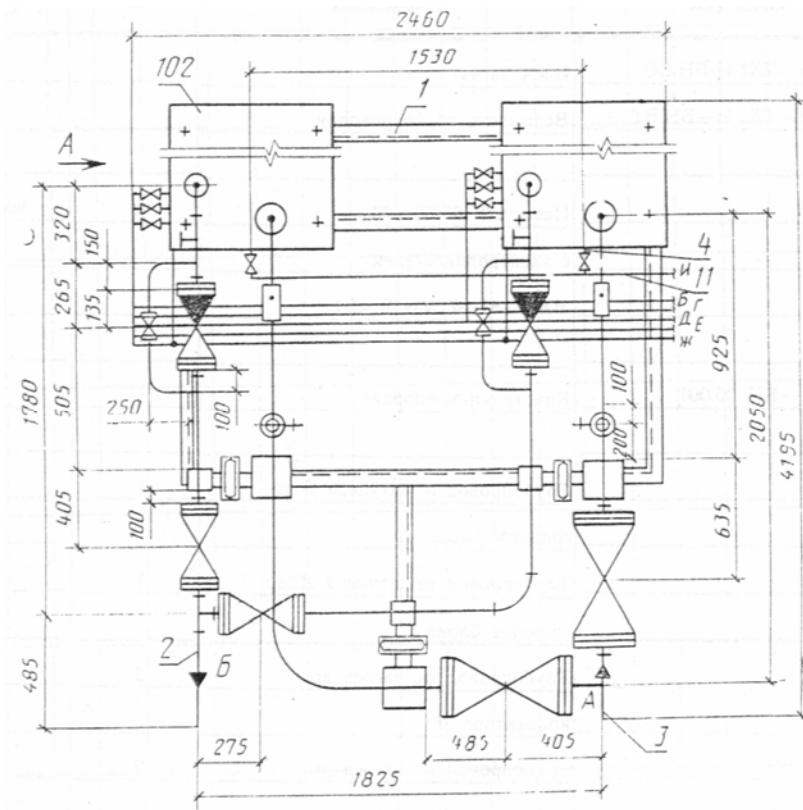

Черт. 5

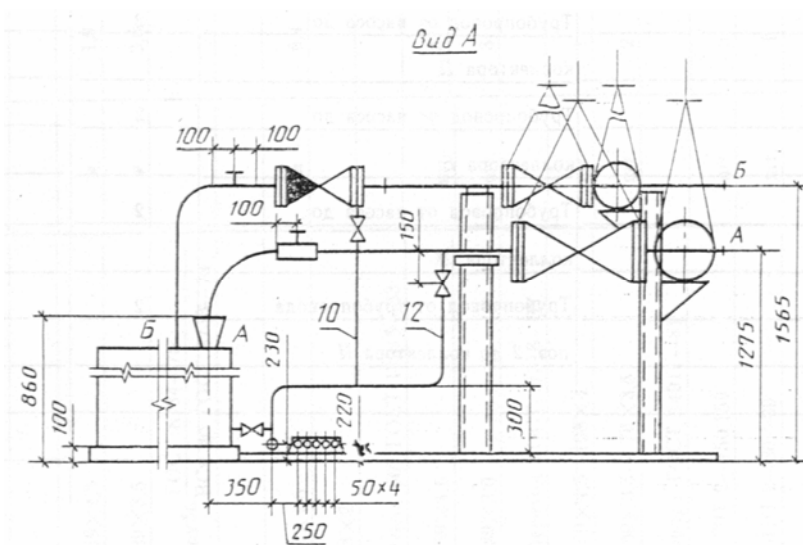

Черт. 6

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
	XXX-XX-ТХ1.И-БН.ВО	Блок нагнетания			
	XXX-XX-ТХ1.И-БН.ВТ	Ведомость трубопроводов			
102	XXX-XX	Насос НК 65/35-70 с электродвигателем ВАО-81-2 N = 40 кВт	2	500	
1	XXX-XX-БН 00.001	Конструкция опорная	1		


2		Трубопровод от штуцера <i>Б</i> до границы блока	1		
3		Трубопровод от штуцера <i>А</i> до границы блока	1		
4		Трубопровод от насоса до коллектора <i>И</i>	2		
5		Трубопровод от насоса до коллектора <i>В</i>	2		
6		Трубопровод от насоса до коллектора <i>Г</i>	2		
7		Трубопровод от насоса до коллектора <i>Д</i>	2		
8		Трубопровод от насоса до коллектора <i>Е</i>	2		
9		Трубопровод от насоса до коллектора <i>Ж</i>	2		
10		Трубопровод от трубопровода	2		
		поз. 2 до коллектора <i>И</i>			

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**



## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

### Справочное

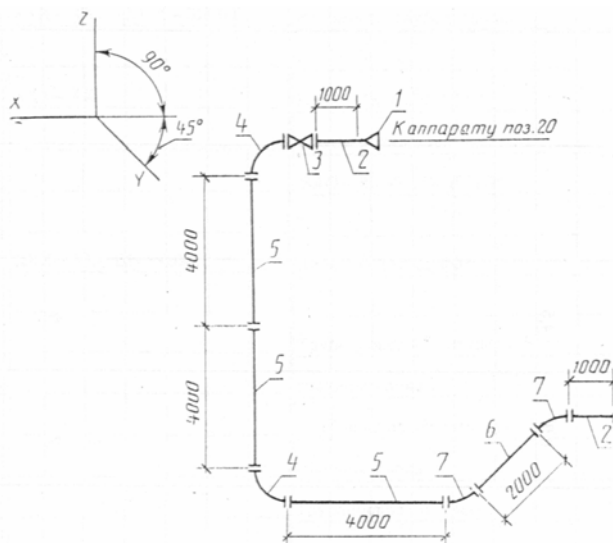

Черт. 7

### Спецификация трубопровода

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	ТУ 14-3-425-76	Переход ПВП 80×50	1	
2	ТУ 14-3-523-76	Труба 6-50 ПВП×1000	2	
3	ТУ 26-07-123-74	Вентиль диафрагмовый футерованный фланцевый	1	
	Каталог ЦКБА, ч. 1, 1981 г.	15ч76п1, $D_y$ 50, $P_y$ 0,6 (6)		
4	ТУ 14-3-424-75	Отвод 6 ПВП 50×90°	2	
5	ТУ 14-3-523-76	Труба 6-50 ПВП×4000	3	
6	ТУ 14-3-523-76	Труба 6-50 ПВП×2000	1	
7	ТУ 14-3-424-75	Отвод 6 ПВП 50×45°	2	

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам («ВНИИМмонтажспецстрой»)

Государственным институтом по проектированию технологии монтажа предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности («Гипронефтеспецмонтаж») Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Государственным научно-исследовательским и проектным институтом хлорной промышленности («Госниихлорпроект») Министерства химической промышленности СССР

Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука («Гипрокаучук») Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Проектным институтом № 2

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации



**проектирования л инженерных изысканий («ЦНИИпроект»)  
Государственного строительного комитета СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. Я. Эйдельман** (руководитель темы); **Б. В. Поповский**, д-р техн. наук; **Р. И. Тавастшерна**, канд. техн. наук; **А. Л. Прудовая**; **Л. Г. Коновалова**; **Е. Ю. Исакова**; **И. С. Гольденберг**, канд. техн. наук; **Г. Л. Егиянц**; **Ж. М. Меблеванный**; **В. П. Шиловский**; **Ж. А. Куркина**; **С. Н. Архаров**; **Ю. П. Русаков**; **В. П. Абарыков**; **Л. А. Кашина**

**2. ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**

**3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.87 № 308

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

<b>Обозначение НТД, на который дана ссылка</b>	<b>Номер пункта, подпункта</b>
<u>ГОСТ 2.317-69</u>	7
<u>ГОСТ 2.701-84</u>	3.1
<u>ГОСТ 15.001-73</u>	1.2, 2.3
<u>ГОСТ 21.102-79</u>	2.1, 2.2, 2.3
<u>ГОСТ 21.104-79</u>	6.3, 7
<u>ГОСТ 21.109-80</u>	1.3
<u>ГОСТ 21.110-82</u>	1.3
<u>ГОСТ 21.111-84</u>	1.3